


SP č. 6 Spojky VN


Rozměry spojkoviště 22 kV

Půdorys spojkoviště 22 kV

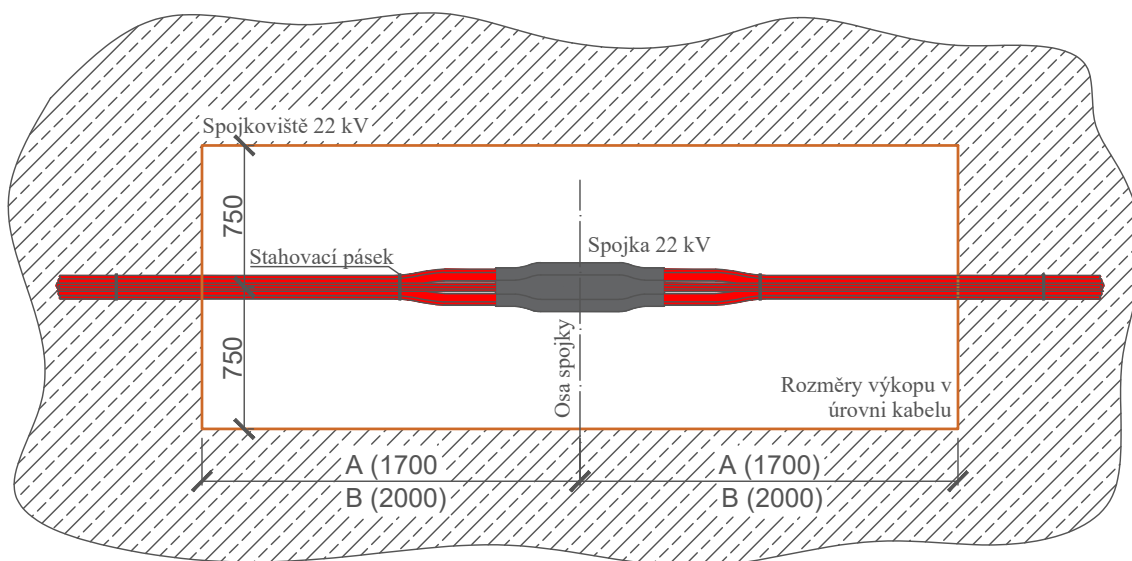


Rozměr A Spojky na plastových kabelech (plast - plast)
Rozměr B Přechodové spojky a spojky na olejových kabelech

Podélný řez

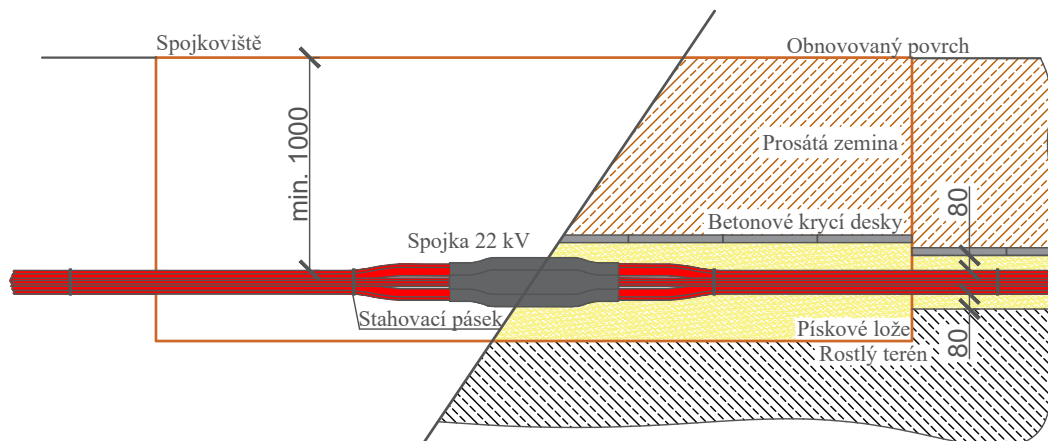


Příčný řez

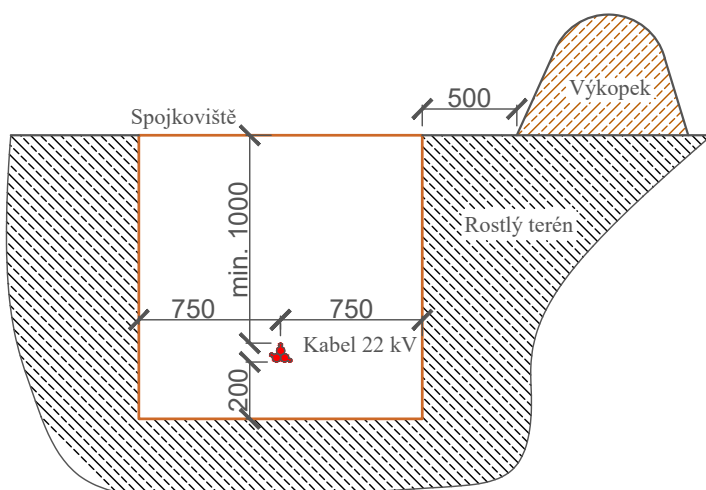


SP č. 6 Spojky VN

Umístění spojek 22 kV v kopané trase


- minimální vzdálenost spojky VN od chráničky daného kabelu v případě oprav činí min. 2 m.

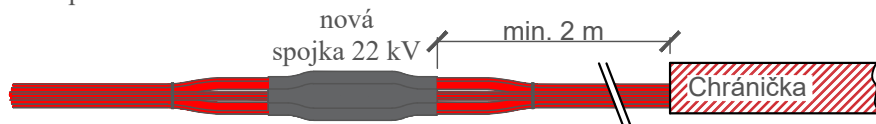

- minimální vzdálenost spojky VN od chráničky daného kabelu v případě nových staveb a obnov činí 5 m.

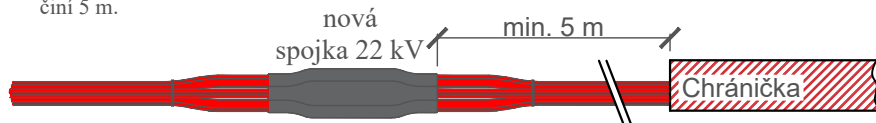

- minimální vzdálenost mezi novými průběžnými spojkami VN na identickém kabelu při přeložkách, obnovách a při nové výstavbě v rámci jedné stavby činí 250 m*. Netýká se spojek pro připojení do sítě VN.

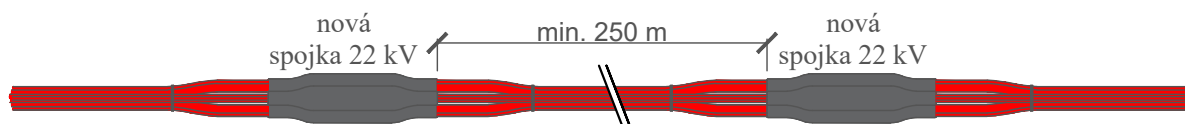

* Minimální vzdálenost lze po zdůvodnění (např. etapizace, členitá trasa apod.) a po písemném odsouhlasení oblastním technikem snížit

- nová spojka v místě připojení TS, při přeložkách kabelů, při opravách a výměnách částí kabelů, musí být vzdálena od stávající spojky více než 30 m, jinak je nutno nový kabel dotáhnout až do místa stávající spojky, která bude zrušena a nahrazena novou.

